

Munkaterület átadás-átvételi lap**FESZÜLTÉGHEZ KÖZELI, illetve KÖZELÍTÉSI ÖVEZETEN KÍVÜL
végzett munkák esetére**

Száma: / / 2022
 Érvényes: 2022 év Április hó 26 nap
 ELMŰ Hálózati Kft. Dél-Pesti Üzem Üzemeltető egység

1. A munkát végző szerződött cég megnevezése:

GTS Investment Kft.

2. A munkaterület meghatározása (megnevezése, határai):

SORS/Dunapart jelű 22KV-os hálózata. Mellékelt térképek, jegyzőkönyvbe feltüntetett oszlopszámok alapj.

3. A végzendő munka rövid leírása:

SORS/Dunapart jelű 22KV-os vonal mentén kertészeti munkák végzése

4. A munka tervezett időtartama:

2022 év Április hó 26 nap 8 óra 00 perc - től,
 2022 év Május hó 26 nap 16 óra 00 perc -ig.

A munkavégzés jellege: **feszültség közelében végzett munka a 5. pont szerint**

Az üzemeltető a munkaterületen a villamos berendezéseket és/vagy hálózatot nem feszültségmentesítette, tehát a munkavégzés során azokat feszültség alatt állónak kell tekinteni!

5. Feszültséghez közeli munkavégzések:

I.a veszélyes övezet határa: 22-35 kV szabadvezeték és berendezés rész: 1,5 m

II.a közelítési övezet határa: 22-35 kV szabadvezeték: 1,5-2,5 m

I. A veszélyességi övezeten belül a munkavégzés tilos, az FAM munkának minősül.

II. A közelítési övezet belső-külső határa között a munkavégzés feszültséghez közeli munkának minősül. A közelítési övezet külső határán kívül a munka feszültségmentes munkavégzésnek minősül.

6. Gallyazási munkánál a FAM jogosítással nem rendelkező személyek és a feszültség alatt álló vezetők közötti legkisebb megközelítési távolság: 22-35kV csupasz szabadvezeték: 2 m**6.1 A faágnak a feszültség alatti vezető távolságtól függően az alábbiakat kell betartani:**

6.1.1 Ha az ágak nem nyúlnak a vezeték alatti 1 m-es vízszintes sík fölé a gallyezésnél csak arra kell ügyelni, hogy a gallyazó személy a vezetőket ne közelítse meg a veszélyes közelségen belül. Ez a 6. pontban meghatározott.

6.1.2 Ha az ágak kívül esnek a vezetőtől 1m-re képzett függőleges síkon és ebbe levágáskor sem érhetnek bele a személy a vezetőt legfeljebb a veszélyes közelség + 0,5m távolságig közelítheti meg.

6.1.4 Ha az ágak kívül esnek az előző pontban képzett függőleges síkon de levágás közben ez a távolság csökkenhet, azaz a gally közeledhet a vezetőhöz a veszélyes megközelítést óvintézkedéssel pl. kikötéssel biztosítani kell.

6.1.5 KIF gallyazáskor, ha a vezeték a gallyat 0,5m-en belül nem közelíti meg, száraz időben a levágást erre kialakított speciális min. 1 kV-ra szigetelt szerszámmal (szigetelt nyelv, vagy motoros szerszámmal) végezheti.

- Feszültség alatt álló vezetékek közelében való gallyazással csak e munkára kellően kiképzett, a munka irányításával pedig szakképzett személyt szabad megbízni!


7. A munkavégzéshez szerelési felügyelet:

szükséges * / nem szükséges * * A megfelelő bekarikázandó !

A felügyeleti tevékenységet megkezdtem/tük :

1. Tel: 2. Tel:

Rendkívüli esemény esetén értesítendő üzemeltető: Központi Diszpécser Szolgálat Tel: 06208883509

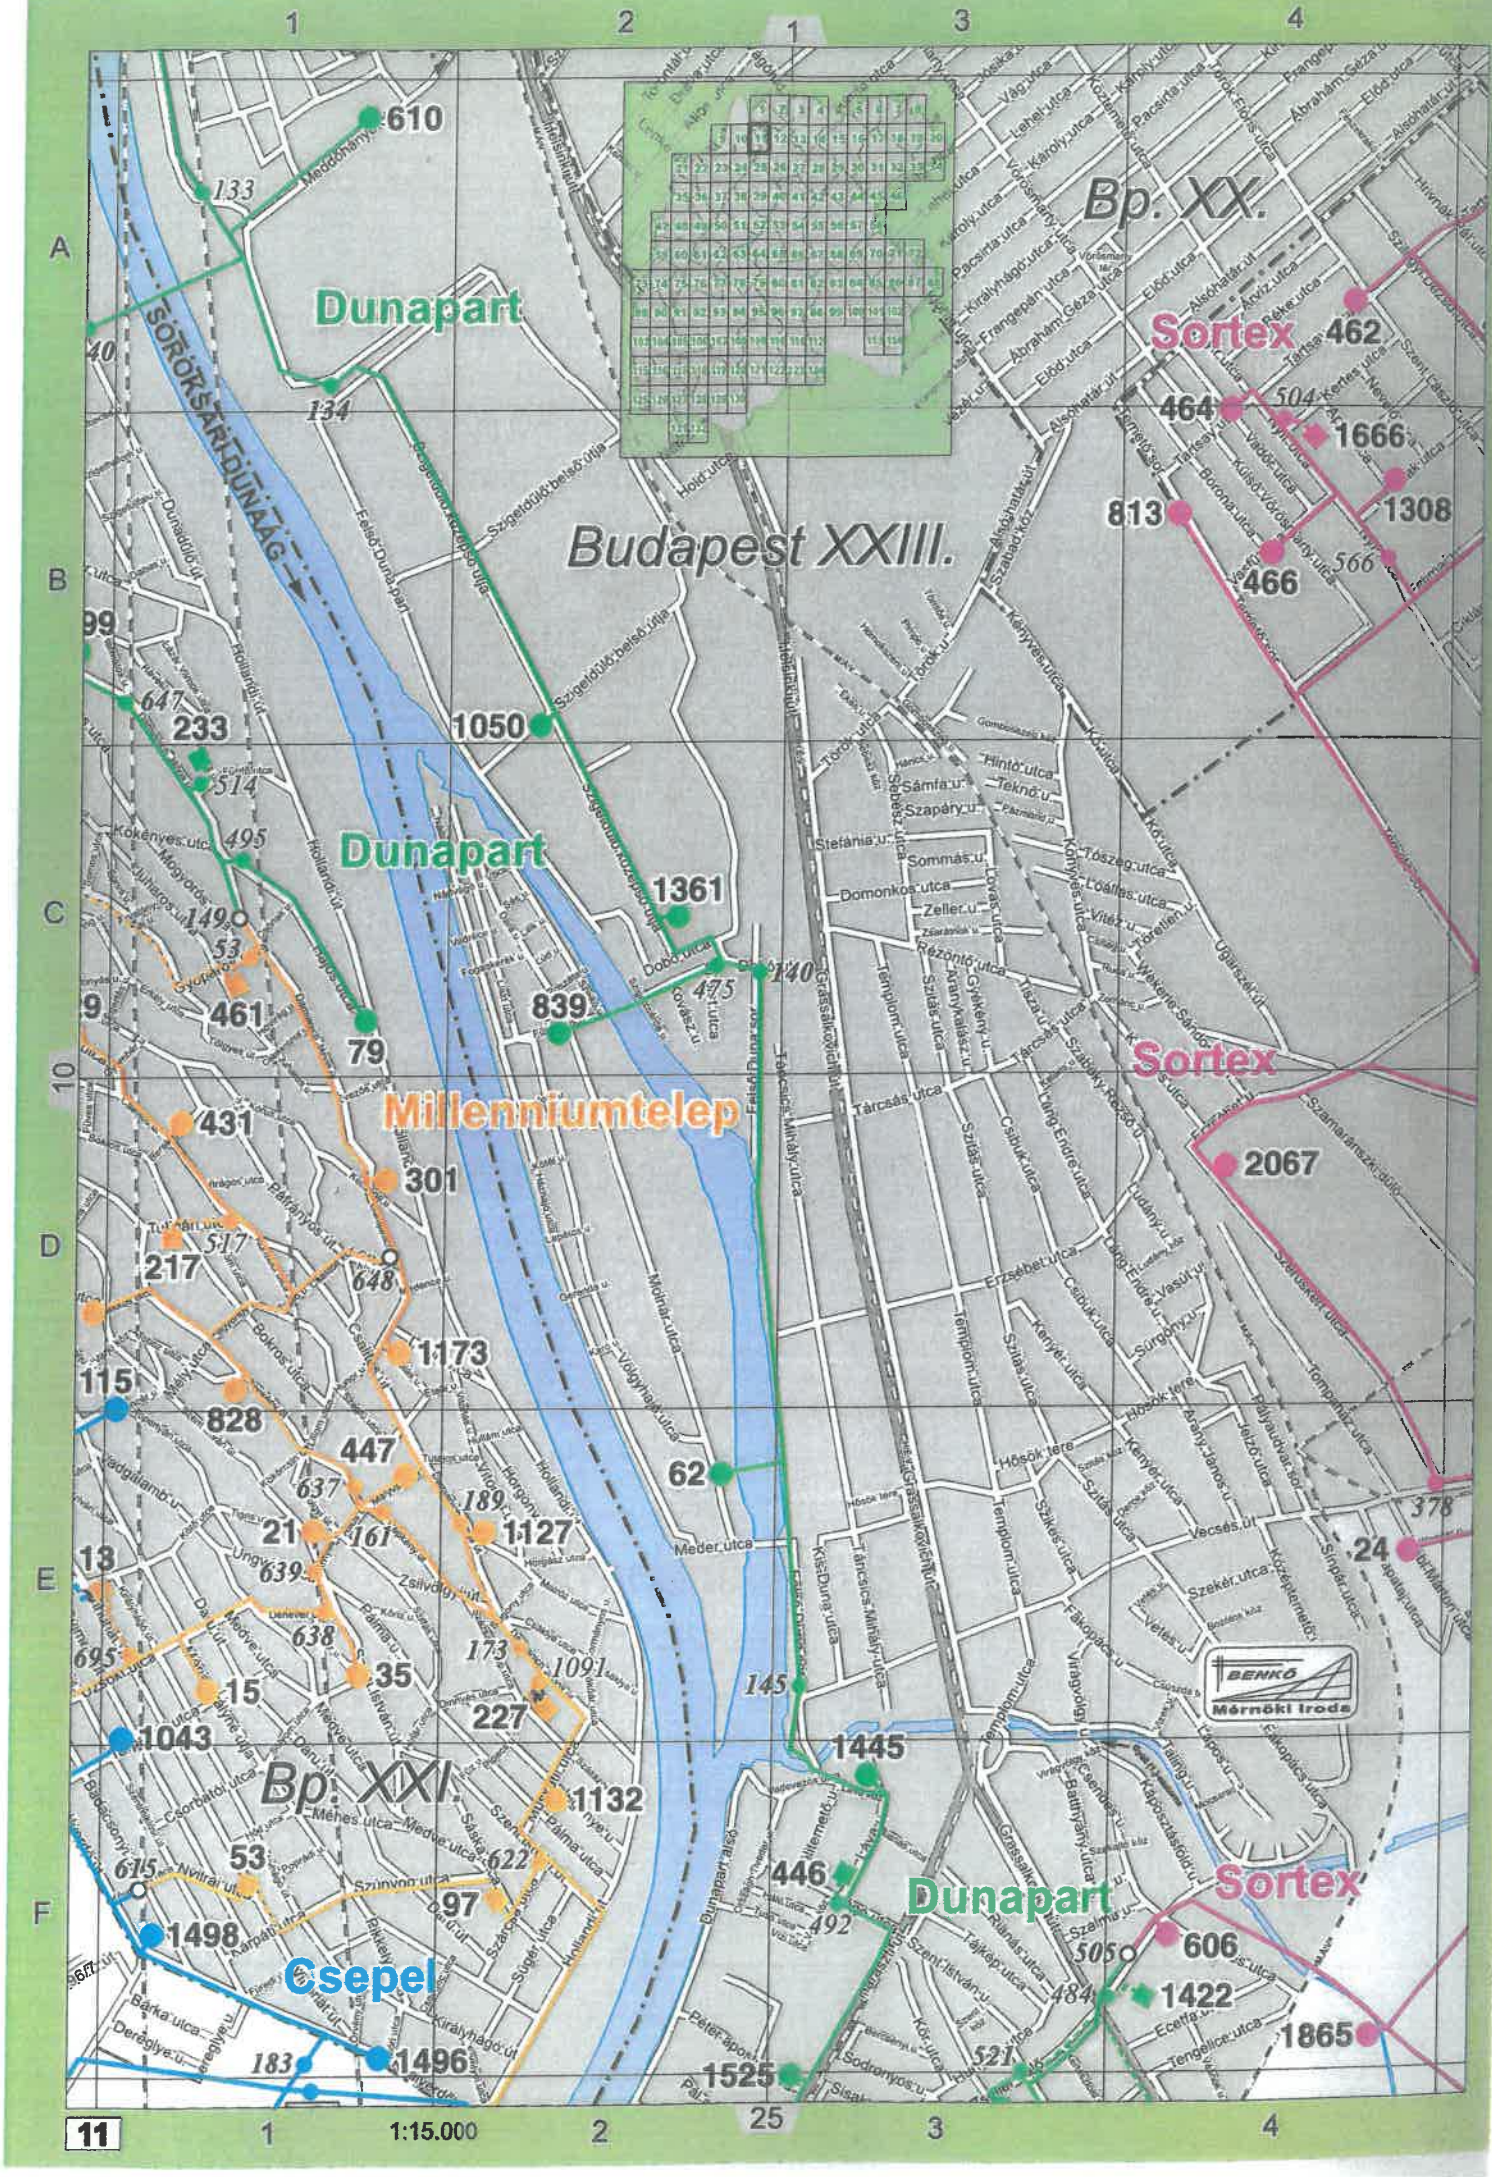

Budapest IX.

Bp. XIX.

Bp. XX.



A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

1

1

1:15.000

2

11

3

4



Bp. XXIII. Dunapart
1939
542

